

SCHEMA EL. FRY-TOP



DIS.N. CR0584570
DATA 04.05.07
MOD. -

DISGNATO DA:	MOD.	FIRMA	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	MOD.	FIRMA	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
NARDINI	-	NARDINI	04.05.07	PRIMA EMISSIONE	-	NARDINI	22.05.09	AGGIUNTA MODELLI 700
APPROVATO DA:	-	NARDINI	31.07.08	SOSTITUITO B1 DA MA710300 A CR0686110	-	NARDINI	30.11.09	AGGIUNTA MODELLI 700 SILKO
	-	NARDINI	26.09.08	AGGIUNTO MODELLO NFT96E	-	NARDINI	26.02.10	AGGIUNTA MODELLI 700 ECONOMICI
	-	NARDINI	03.02.09	AGGIUNTA MODELLI SILKO	-	NARDINI	08.04.14	AGGIUNTI OL E BA

Mod	NFT94E__ EBE92__ 92/10FTE__ 90FT/E4__	NFT96E__ EBE93__ 93/10FTE__ 90FT/E6__
	P (KW) 7.5	10.5
I (A)	10.8	15.2
U (V)	400V 3N~	
f (Hz)	50/60	
Cable	5G1.5mm ²	
Mod	NFT74E__ EBE72__ 72/10FTE__	NFT76E__ EBE73__ 73/10FTE__
	P (KW) 5.4	7.5
I (A)	7.8	10.8
U (V)	400V 3N~	
f (Hz)	50/60	
Cable	5G1mm ²	5G1.5mm ²

Mod	EFT74E__ BBE72G__ 721FTA_E__
P (KW)	3.9
I (A)	5.6
U (V)	400V 3N~
f (Hz)	50/60
Cable	5G1mm ²

B1	INTERRUTTORE	INTERRUPTEUR	CUT-OFF SWITCH	EIN-AUS SCHALTER
F1	TERMOSTATO DI LAVORO	THERMOSTAT	THERMOSTAT	THERMOSTAT
F2	TERMOSTATO DI SICUREZZA	THERMOSTAT DE SECURITE'	SAFETY THERMOSTAT	TEMPERATURBEGRENZER
H2	SPIA ARANCIO	LAMPE ORANGE	ORANGE PILOTLIGHT	ORANGE LAMPE
MA	MORSETTIERA ARRIVO LINEA	BORNES ARRIVEE LIGNE	TERMINAL BLOCK	ANSCHLUSSKLEMME
R1	RESISTENZA	RESISTANCE	HEATING ELEMENT	HEIZKORPER

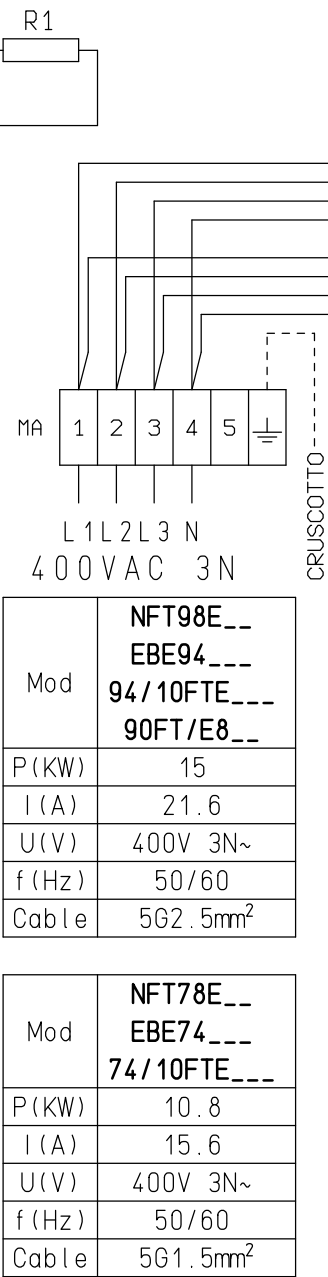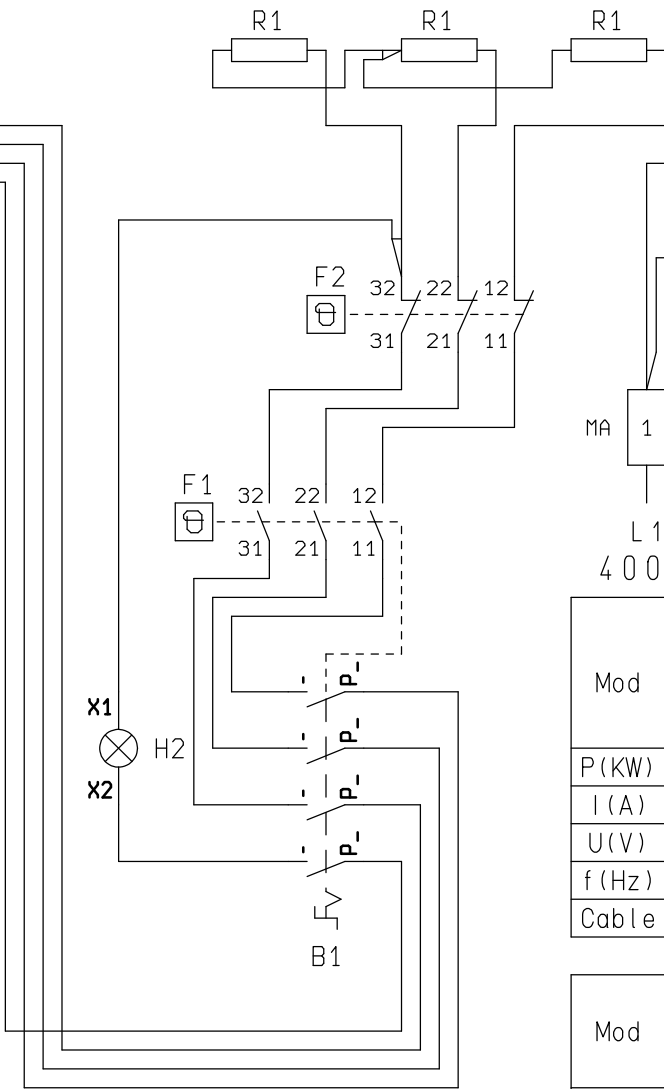

Mod	EFT78E__ BBE74G__ 741FTA_E__
P (KW)	7.8
I (A)	11.2
U (V)	400V 3N~
f (Hz)	50/60
Cable	5G1.5mm ²

