


Rev.	Modification	Date
00	Prima Emissione	06/09/2022
1	Sostituito Melody con Barkly	10/10/2023

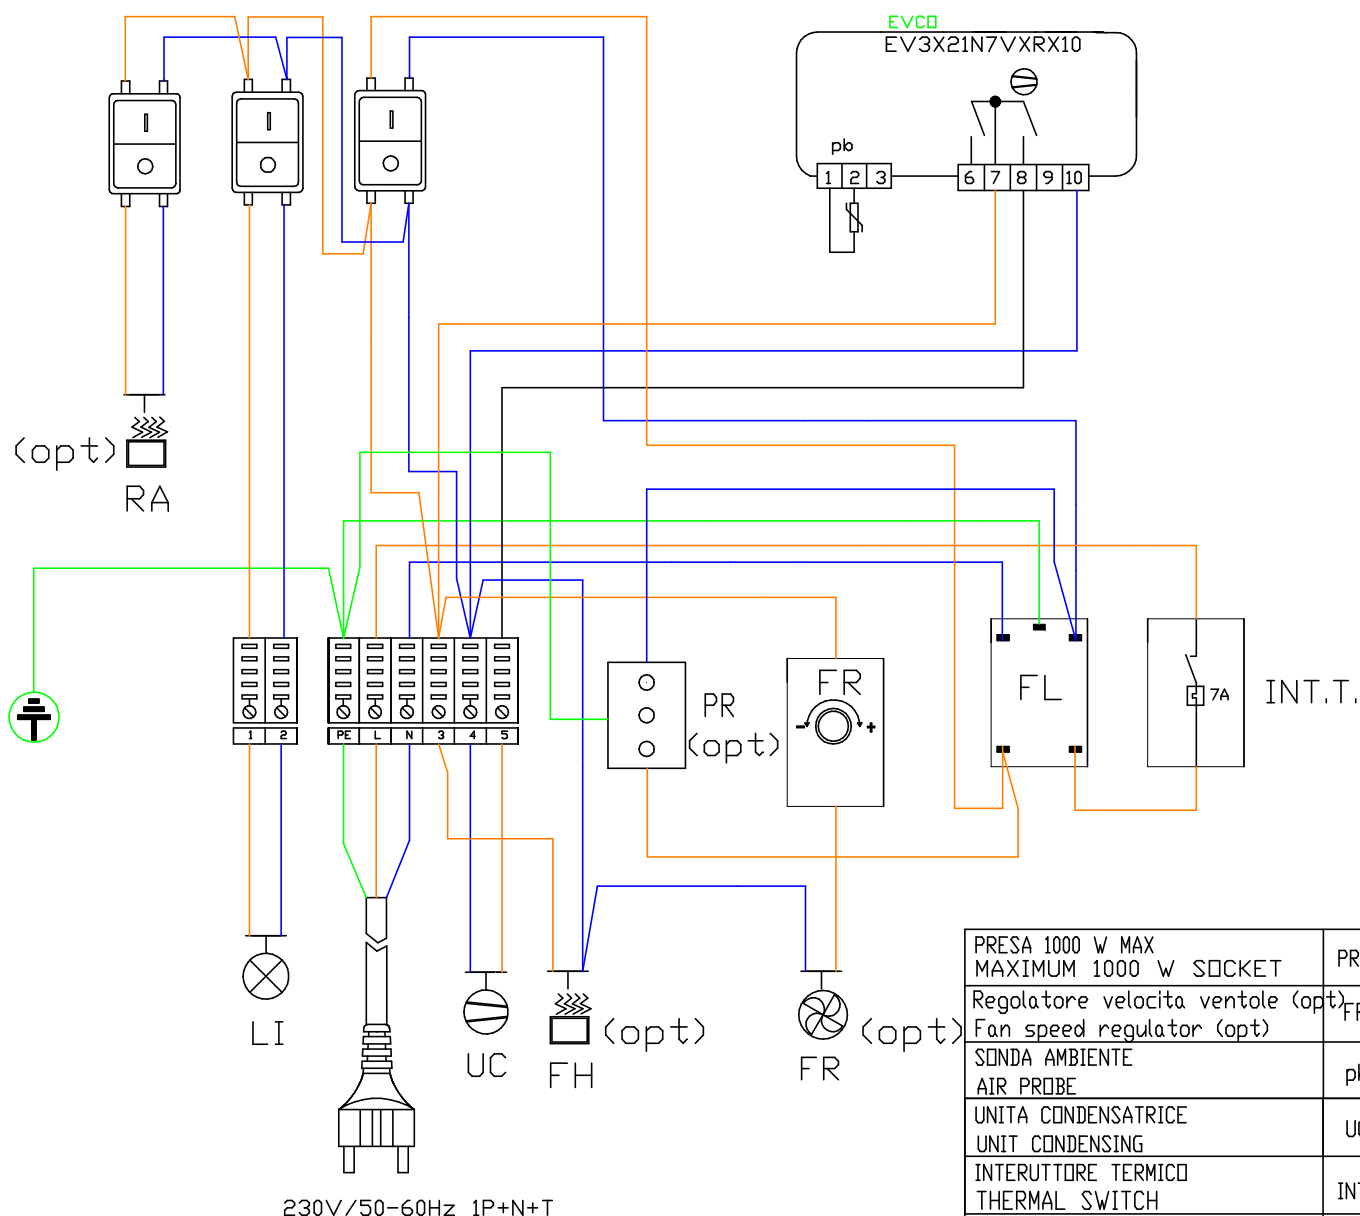

INSTALLARE UN QUADRO ELETTRICO DI POTENZA QUANDO E' SENZA GRUPPO
INSTALL A POWER ELECTRICAL PANNEL WHEN AN WITHOUT THE GROUP

PRESA 1000 W MAX MAXIMUM 1000 W SOCKET	PR
Regolatore velocita ventole (opt) Fan speed regulator (opt)	FR
SONDA AMBIENTE AIR PROBE	pb
UNITA CONDENSATRICE UNIT CONDENSING	UC
INTERRUTTORE TERMICO THERMAL SWITCH	INT.T.
LUCI LED LED LIGHT	LI
VENTILATORI EVAPORATORE EVAPORATOR FAN	FE
RESISTENZA EVAP.ACQUA (opt) HEATER WATER (opt)	FH
RESISTENZA ANTIAPPANNANTE (opt) ANTI-FOG RESISTANCE (opt)	RA
FILTRO ANTIDISTURBO SUPPLY FILTER	FL

Approved By:	Eletrical Schematic		Date
Mirco Zoin	Model	PORTHOS-MESETAS-PATAGONIA-BARKLY VENT.+CELLA	06/09/2022
	Details:	100-150-200-250-300	Drawing Nr.
	Dettagli:		220008

IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE ALLACCIATO AD UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ONNIPOLARE ADEGUATO ALLA POTENZA CON id=0,03A E COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA