


SCHALTPLAN



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Rev.	Modification	Date
00	Prima Emissione	06/09/2022

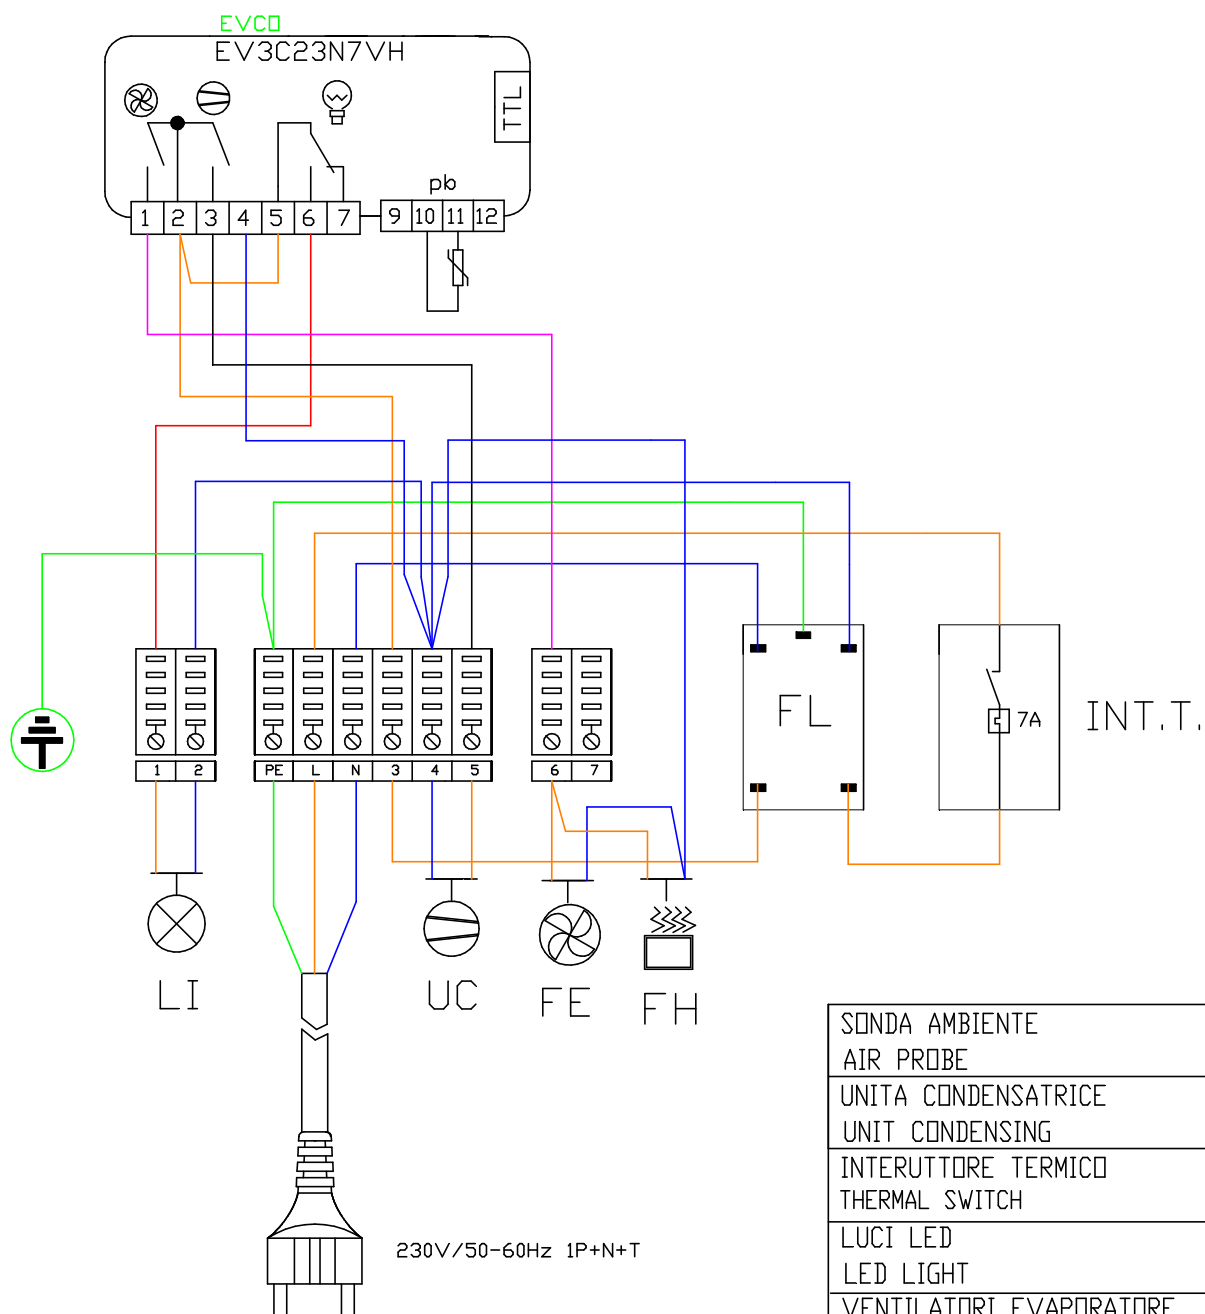

INSTALLARE UN QUADRO ELETTRICO DI POTENZA QUANDO E' SENZA GRUPPO
INSTALL A POWER ELECTRICAL PANNEL WHEN AN WITHOUT THE GROUP

SONDA AMBIENTE AIR PROBE	pb
UNITA CONDENSATRICE UNIT CONDENSING	UC
INTERUTTORE TERMICO THERMAL SWITCH	INT.T.
LUCI LED LED LIGHT	LI
VENTILATORI EVAPORATORE EVAPORATOR FAN	FE
RESISTENZA EVAP.ACQUA HEATER WATER	FH
FILTRO ANTIDISTURBO SUPPLY FILTER	FL

Approved By:	Eletrical Schematic		Date
Mirco Zoin	Model	OLIMPO-CHAMONIX	06/09/2022
	Details:	70-100-120-150	Drawing Nr.
	Dettagli:	STANDARD	220004

IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE ALLACCIATO AD UN INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE ONNIPOLARE ADEGUATO ALLA POTENZA CON id=0,03A E COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA