


SCHALTPLAN



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Rev.	Modification	Date
00	Prima Emissione	06/09/2022

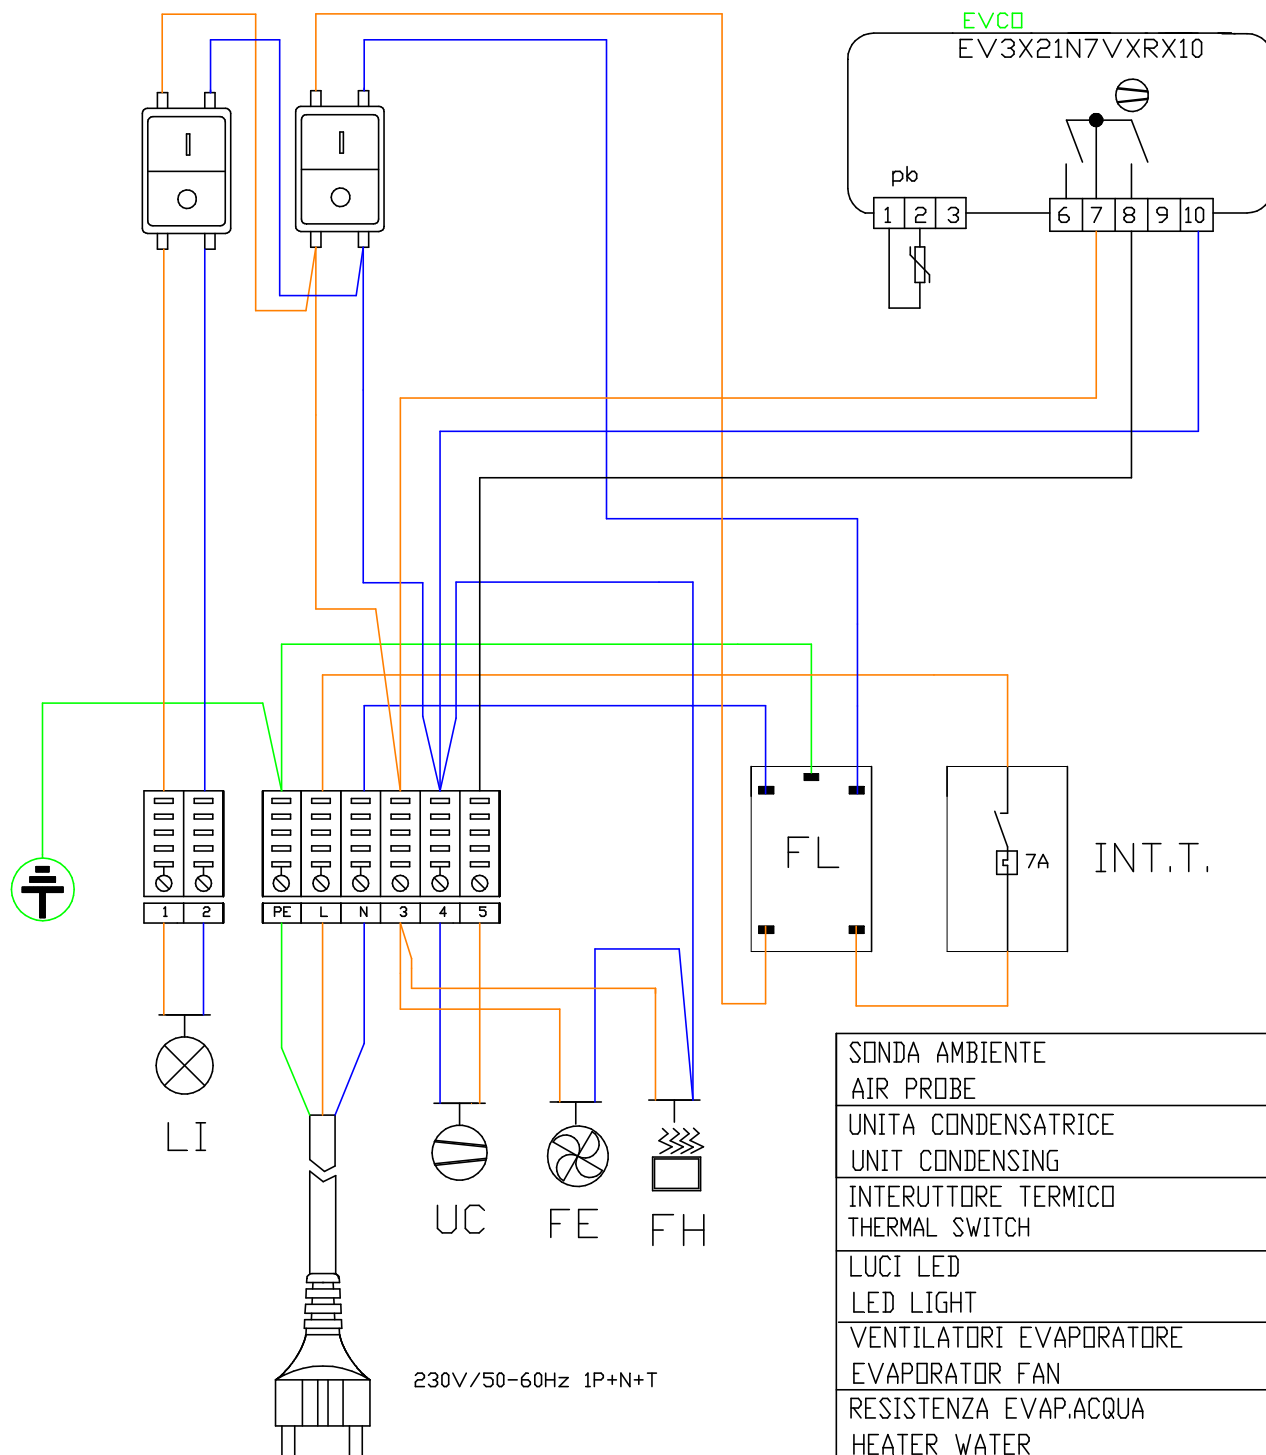

INSTALLARE UN QUADRO ELETTRICO DI POTENZA QUANDO E' SENZA GRUPPO
INSTALL A POWER ELECTRICAL PANNEL WHEN AN WITHOUT THE GROUP

Approved By:	Eletrical Schematic		Date
Mirco Zoin	Model	CERVINO-SILVER-DANNY-MANDY	06/09/2022
	Details:	70-100-120-150	Drawing Nr.
	Dettagli:		220006

IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE ALLACCIATO AD UN INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE ONNIPOLARE ADEGUATO ALLA POTENZA CON id=0,03A E COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA